


簡易指令システム 接続工事申込・試験要否判定

※容量市場の発動指令電源で需給調整市場へ参加予定がある場合には需給調整市場選択。需給調整市場へ参加予定がない場合には調整力公募を選択し、下記フローで判定してください。

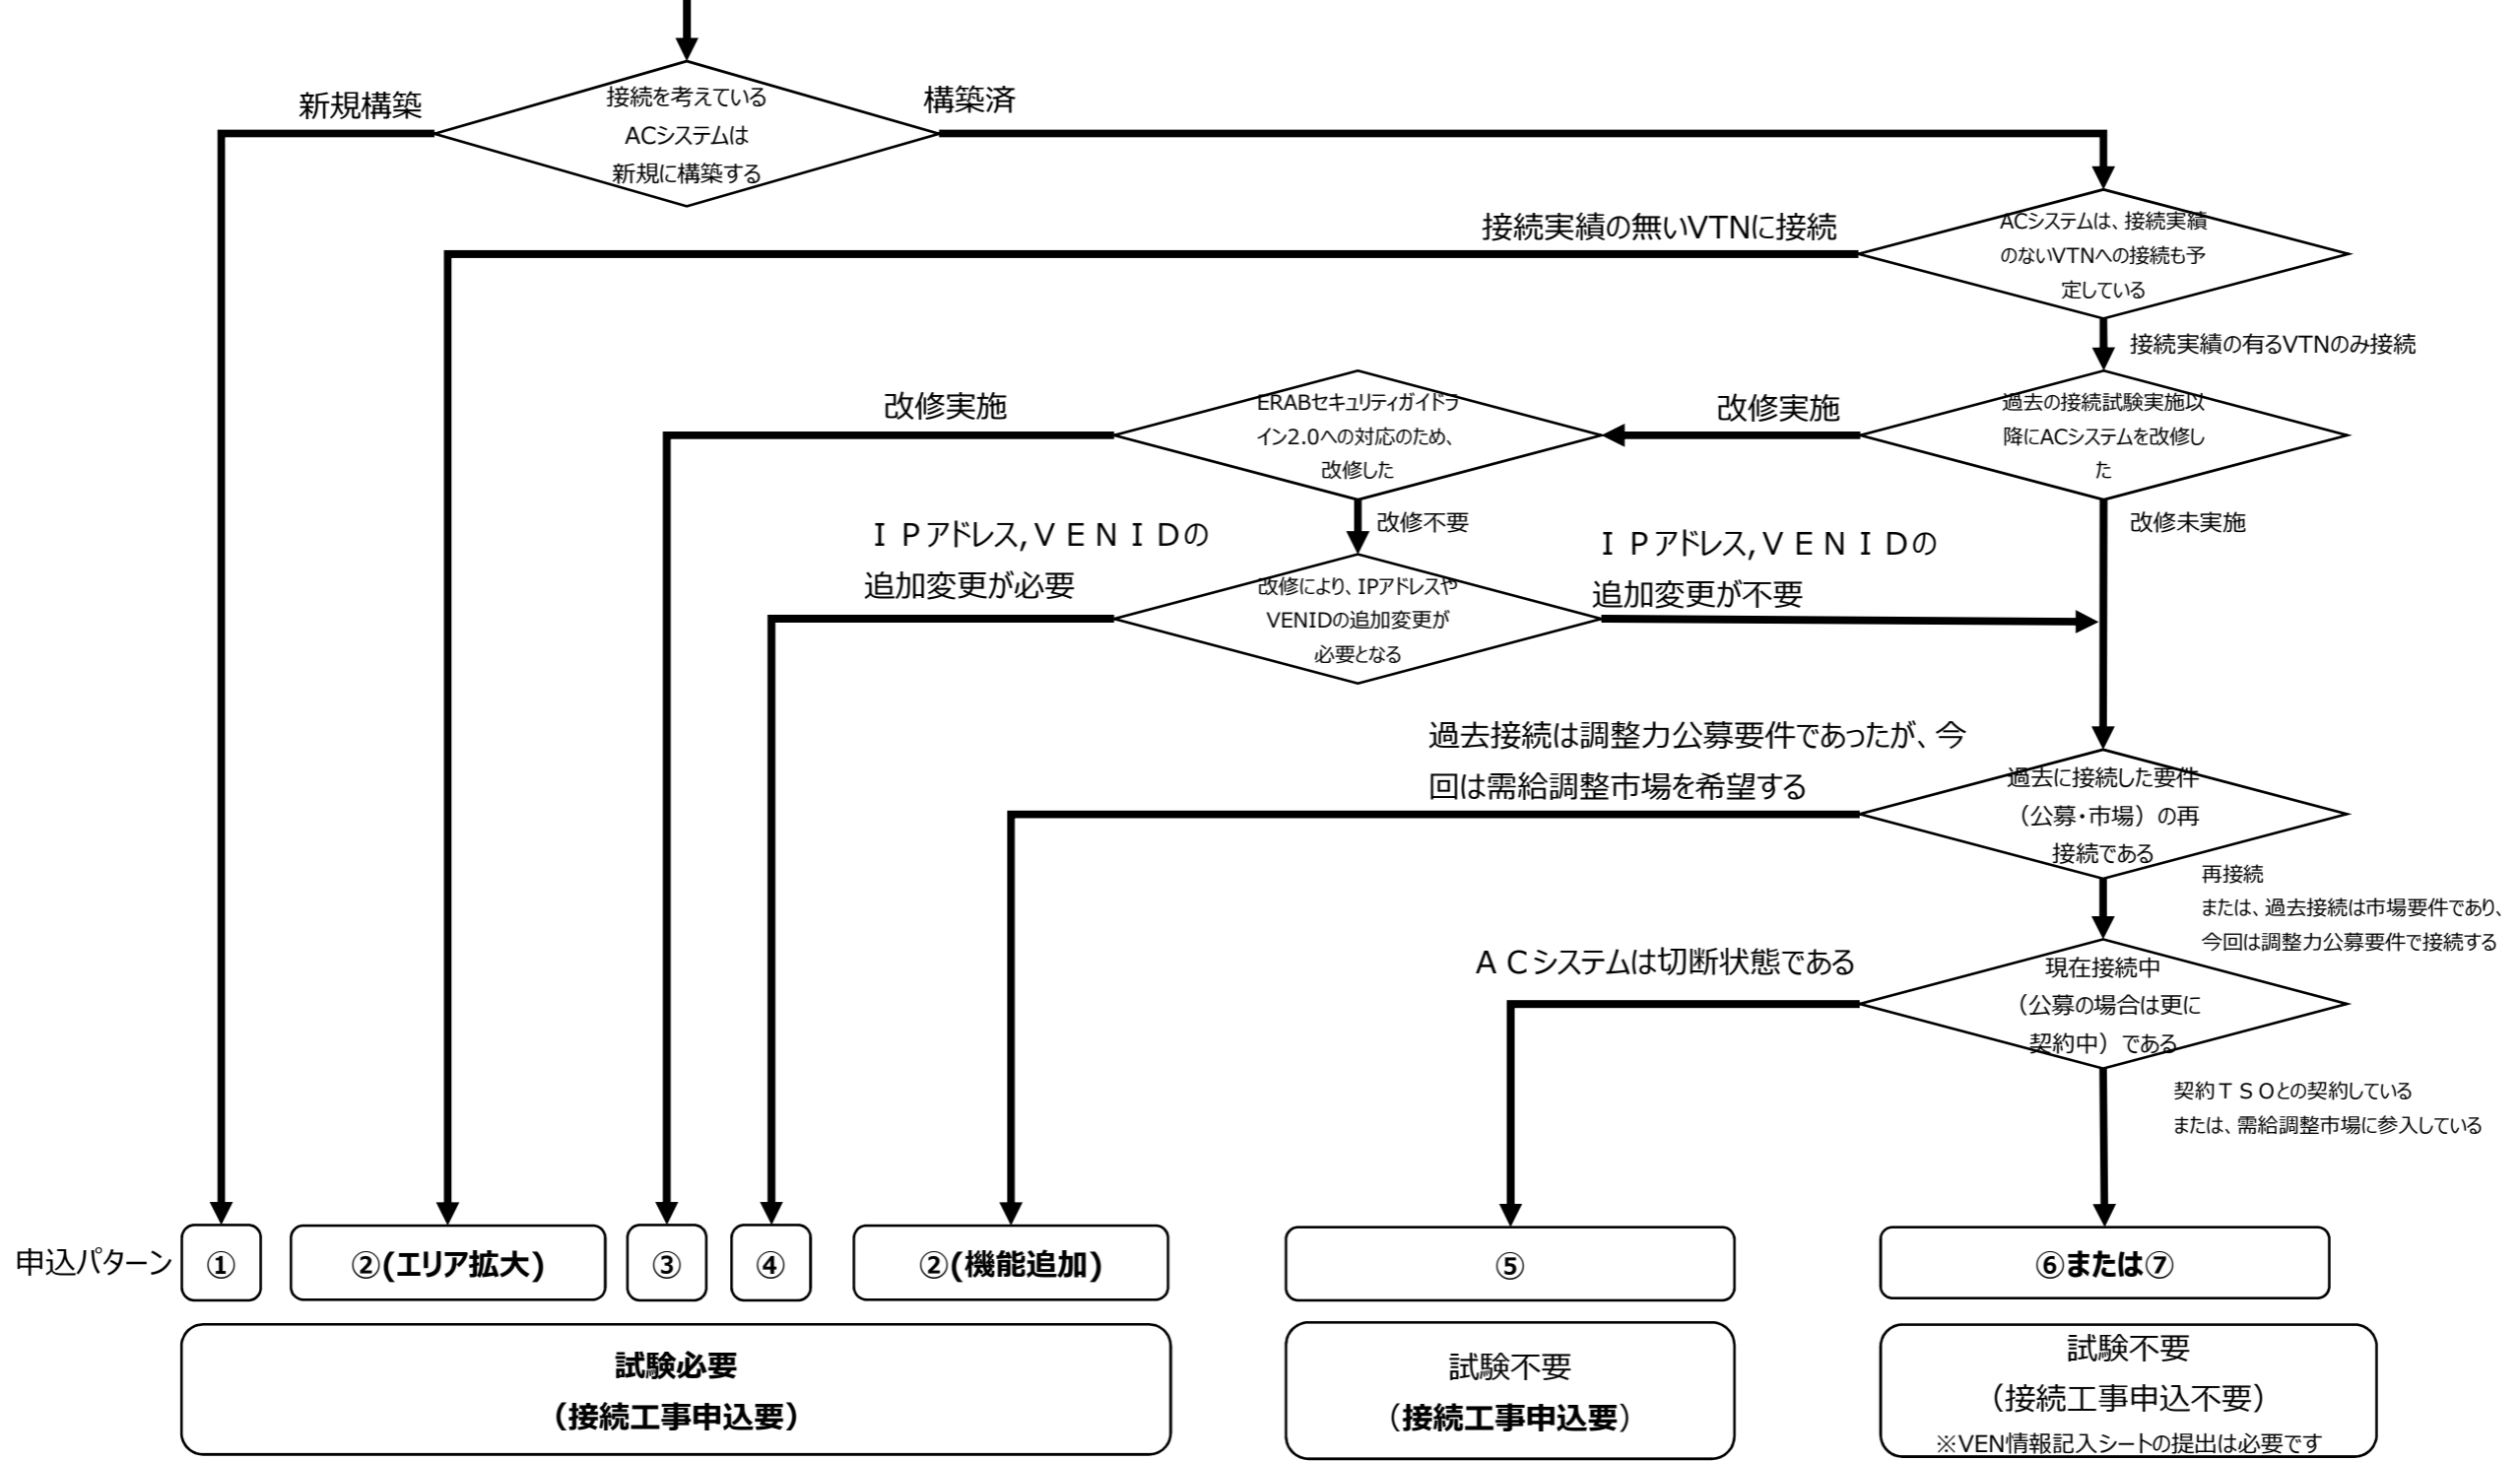

## 簡易指令システム VEN情報記入シート申込パターン表

事業者さまの構成によっては、下記パターンによらない場合があります。

本パターン表は、簡易指令システムの仕様変更等により事前通知なく、記載内容の変更を実施することがあります。

目的外利用禁止・無断複製・転載禁止 簡易指令システム保守担当（2021年5月24日）

| パターン  |                                       | テストサイト試験<br>VPN（アグリゲータ様向け試験用）  | 本番サイト試験<br>VPN（アグリゲータ様向け） | 試験日数                     | 備考   |   |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|---|
| ①新規アグリ<br>VEN情報記入シート記載内容<br>・新規IP数「1」以上<br>・新規VENID数「1」以上   | 1エリア<br>申込                            | 公募新規アグリ（1エリア）  | ○                         | －                        | テストサイト試験：2.0日  | 保守窓口から指定したタイミング以降でVPN（アグリゲータ様向け）より本番サイトに<br>対して、PartyRegistration実施し、VTNからresponseCode200で返送のあるこ<br>とを使用開始前に確認してください。                   |
|   | 複数<br>エリア申込                           | 市場新規アグリ（1エリア）  | ○                         | －                        | テストサイト試験：2.5日  |   |
|   |                                       | 公募新規アグリ（複数エリア）※  | ○                         | －                        | テストサイト試験：2.0日+(0.5日×エリア拡大数)  | ※対象となる複数エリア全てのTSOに申込み願います。<br>※容量市場の発動指令電源で需給調整市場へ参加予定がある場合には市場用<br>を、需給調整市場へ参加予定がない場合には公募用を選択してください。                                   |
|   |                                       | 市場新規アグリ（複数エリア）   | ○                         | －                        | テストサイト試験：2.5日+(0.5日×エリア拡大数)  |   |
| ②既存アグリ<br>VEN情報記入シート記載内容<br>・新規IP数「0」<br>・新規VENID数「0」または「1」以上   | 公募エリア拡大                               | 公募既存アグリ→公募エリア拡大  | －                         | ○                        | 本番サイト試験：0.5日×エリア数  | ※対象となる複数エリア全てのTSOに申込み願います。<br>※容量市場の発動指令電源で需給調整市場へ参加予定がある場合には市場用<br>を、需給調整市場へ参加予定がない場合には公募用を選択してください。                                   |
|   | 市場エリア拡大                               | 市場既存アグリ→市場エリア拡大  | －                         | ○                        | 本番サイト試験：0.5日×エリア数  |   |
|   | 市場用の機能追加                              | 公募既存アグリ→市場参入   | －                         | ○                        | 本番サイト試験：1.0日   |   |
|   | 公募用の機能追加                              | 市場既存アグリ→公募参入   | －                         | －                        | 試験不要   |   |
| 市場用の機能追加<br>及び、エリア拡大  | 公募既存アグリ→<br>市場参入+公募または市場エリア拡大         | －  | ○                         | 本番サイト試験：1.0日+（0.5日×エリア数） |  |   |
| ③ERABセキュリティガイドライン2.0対応<br>VEN情報記入シート記載内容<br>・新規IP数「0」<br>・新規VENID数「0」<br>・備考欄に「GL2.0対応に伴う対向試験を希望」と記載  | 公募既存アグリ継続                             |  | ※                         | ※                        | ※  | ※事業者様のセキュリティ対応改造の内容に応じて試験内容は変更となります。事<br>業者様より必要な試験を申し出ていただきます。   |
|   | 市場既存アグリ継続                             |  | ※                         | ※                        | ※  |   |
| ④VENシステムリプレース<br>VEN情報記入シート記載内容<br>・新規IP数「1」<br>・新規VENID数「1」<br>・備考欄に「VENシステムのリプレース」と記載   |                                       | 公募用VENシステムを公募契約期間中にリプレース実施する例<br>ステップ1:新システム側を構築し、試験実施（パターン①）<br>ステップ2:契約TSOと調整の上、リソースを新システムからの制御に変更<br>ステップ3:旧システム廃止連絡<br>ステップ4:保守窓口にて旧システムのIPアドレス通信を遮断 | ○                         | －                        | テストサイト試験：2.0日  | 更新後のシステムを既設VENシステムと同一NWに構築する場合であっても、テスト<br>サイトとの試験は、VPN（アグリゲータ様向け試験用）で実施します。テストサイト<br>での確認後、VPN（アグリゲータ様向け）の既設VENシステムと同一NWに構築<br>してください。 |
| ⑤切断状態から再接続（公募・市場）<br>VEN情報記入シート記載内容<br>・新規IP数「0」<br>・新規VENID数「0」<br>・備考欄に「過去接続実績のあるVENシステムを用いて接続」と記載  | 再接続<br>2019公募以前に接続実績のある<br>VENシステムを使用 |  | －                         | －                        | 電子証明書の更新が必要となります。<br>保守窓口にて証明書発行後、保守窓口から指定したタイミング以降で<br>PartyRegistration実施し、VTNからresponseCode200で返送の<br>あることを使用開始前に確認してください。<br>（指定タイミング以外でのPartyRegistration実施はセキュリティインシ<br>デントとして検知しますのでご注意ください。） | 過去接続実績のあるVENシステム（接続時より連携仕様の変更を行っていない<br>もの）でIPアドレス・VENIDの変更がない場合が対象。<br>過去に接続実績のあるVTN以外との接続はパターン②になります。                                 |
|   | 再接続<br>2020公募以降に接続実績のある<br>VENシステムを使用 |  | －                         | －                        | －  |   |
| ⑥事業譲渡<br>VEN情報記入シート記載内容<br>・新規IP数「0」<br>・新規VENID数「0」<br>・備考欄に「事業譲渡により、A社VENシステムをB社が利用」と記載   |                                       |  | －                         | －                        | －  | VENシステムの事業譲渡では、A社のVENID・IPアドレスを使用すること<br>が条件です。また、1つのVENシステム・回線を複数社で共用利用することはでき<br>ません。   |
| ⑦VEN情報記載内容変更（社名変更他）<br>VEN情報記入シート記載内容<br>・新規IP数「0」<br>・新規VENID数「0」<br>・備考欄に「VENシステム変更なし。○○により、記載内容△△を■へ変更」と記載   |                                       |  | －                         | －                        | －  | 提出資料の変更対応のみの場合に限ります。  |
| 【工事申込提出タイミング】<br>パターン①～④の申込は、工事工程の空き状況によっては、希望サイクルに工事を行えない場合があります。（空き状況は送配電網協議会HPをご確認ください。）<br>パターン⑤～⑥の申込は、VENシステムの利用を開始（再開）予定の直前の対向試験作業に合わせて当該VENシステムの接続を許可する設定変更を実施します。直前の対向試験サイクルの申込締め切りまでに工事申込をお願いします。（対向試験サイクルと締め切り日は送配電網協議会HPをご確認ください。）<br>パターン⑦の申込は、変更内容が確定しましたら速やかに、ご連絡をお願いします。（システム障害等により、VEN情報記入シート記載のご担当者様へ簡易指令システム保守窓口より確認させていただく場合がございます。） |                                       |  |                           |                          |  |   |
| 【連絡ルート】<br>公募の試験申し込みは契約TSO、需給調整市場の試験申し込みは送配電網協議会 需給調整市場運営部へご連絡ください。<br>なお、容量市場（発動指令電源）において公募の試験を申し込みの際は、属地TSO（発動指令電源が接続されるエリアを管轄するTSO）へご連絡ください。   |                                       |  |                           |                          |  |   |